
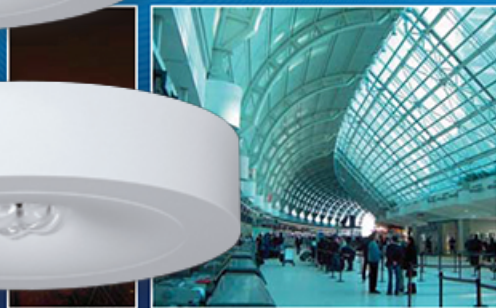


BEAM 175-AL

Sicherheitsleuchte

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME
+
EVAKUIERUNGSSYSTEME

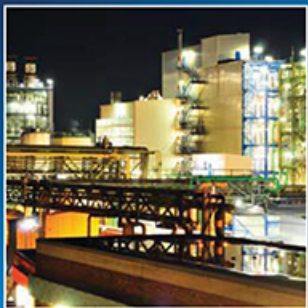

BEAM 175-AL




BEAM 175-AL

Ansprechendes, flaches Gehäuse, bestehend aus einem Aluminium-Druckguss-Unterteil und einem Polycarbonat-Oberteil. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus.

Ausführung für Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik.

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel	3W LED	3W LED
Lichtstrom	170lm	30lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 3h	-	140lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	-	70lm (Not)
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 3h	-	100% / 20%
Not (DC) / Netz 8h	-	100% / 20%
Netzanschlussleistung	6VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	15mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 3h	-	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 8h	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAVELOG


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen ($E = 1,25 \text{ lx}$)

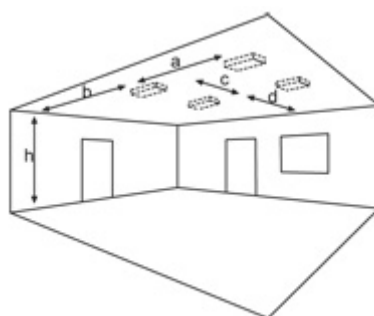


Deckenmontage

Technische Daten



Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	
Oberteil	Polycarbonat / weiß
Unterteil	Aluminium-Druckguss
Montageart	Deckenmontage
Abmessungen (Ø x H)	175 x 38 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

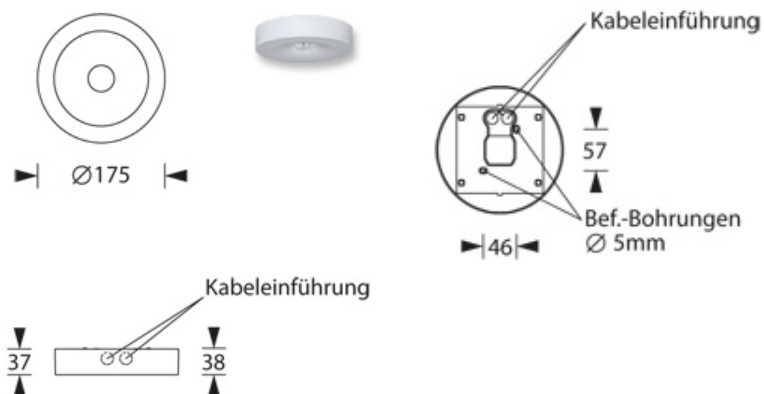


■ Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

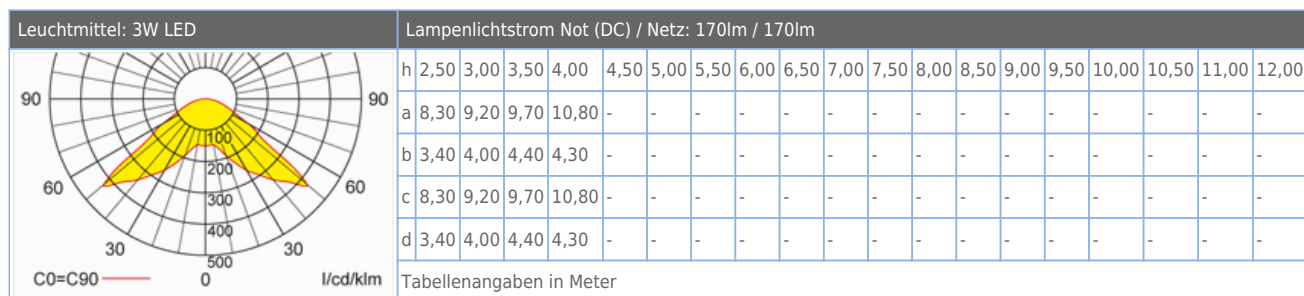


■ Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

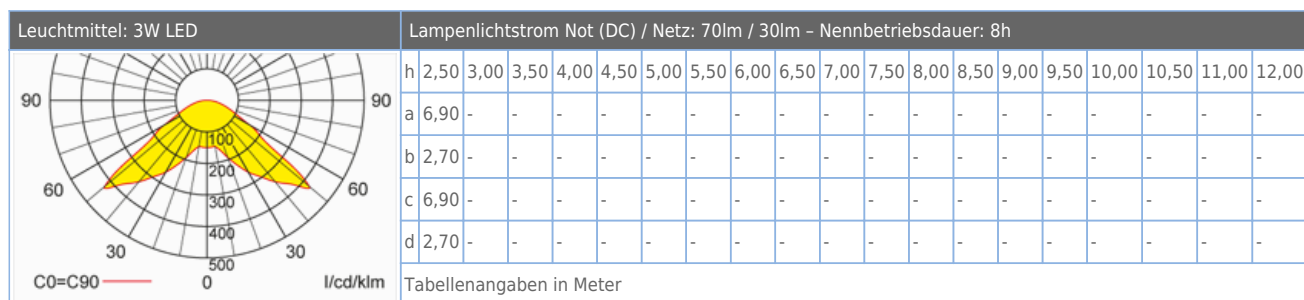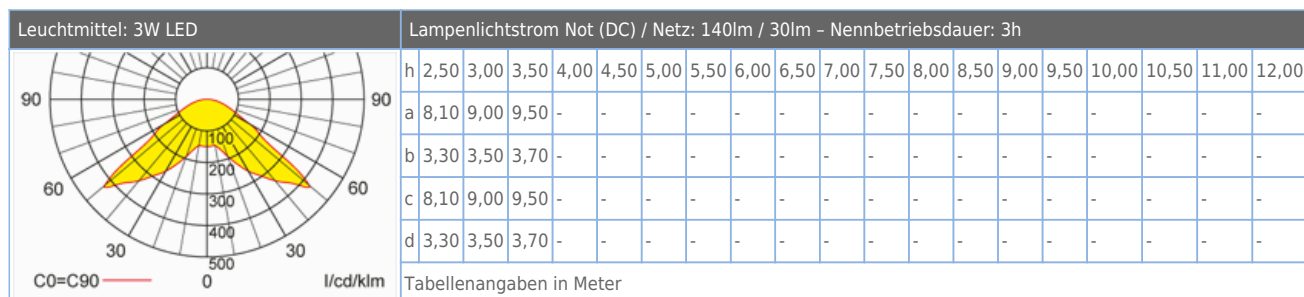

■ Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

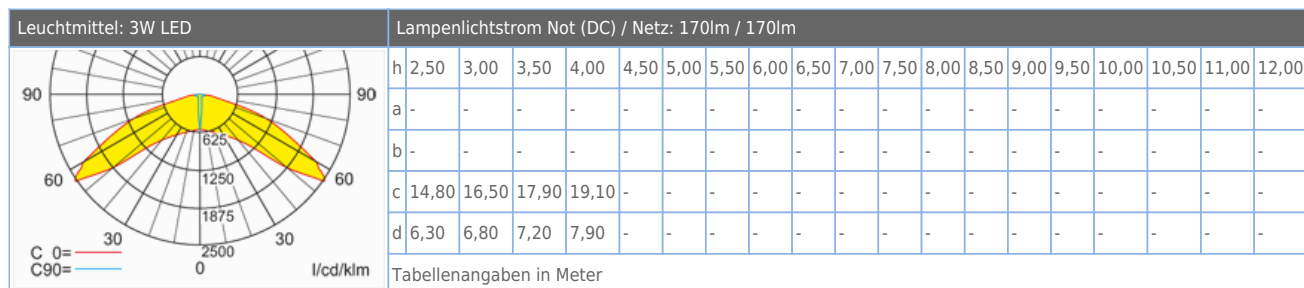

■ Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

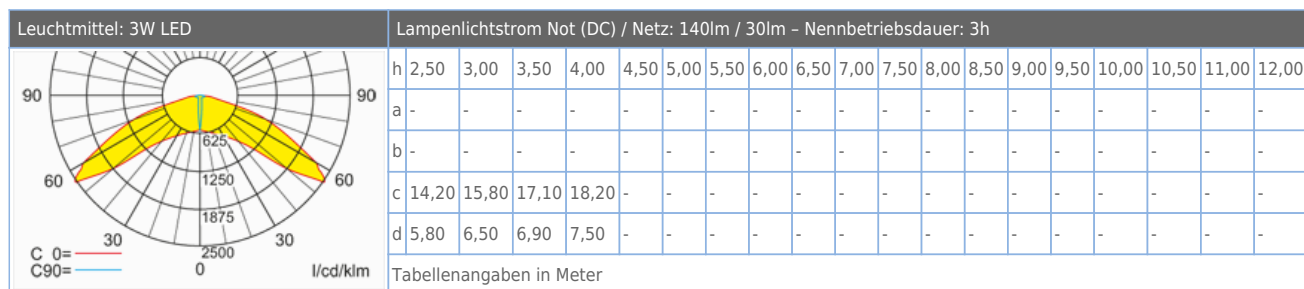

Leuchtmittel: 3W LED

C 0= —
C 90= —

0 30 60 90

0 1250 1875 2500

l/cd/klm

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 70lm / 30lm – Nennbetriebsdauer: 8h

	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	12,20	13,20	14,30	15,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	4,90	5,40	6,00	6,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabellenangaben in Meter

Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme



SRB IndustrieElectronic
GmbH
Sunnerwiesen 6
D-76863 Herxheim

Telefon
+49 (0) 72 76 - 98 95-0

Telefax
+49 (0) 72 76 - 98 95-50

email
info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de



© Technische Änderungen vorbehalten!

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC